

3-Way Kit Installation

Incandescent/Halogen Dimmer with IR Receiver
MIR-600M (600 W) 120 V~ 60 Hz

Infrared Wireless Transmitter with One-Touch Button
MIR-ITFS

Accessory Dimmer
MA-R (8.3 A Maximum) 120 V~ 60 Hz


Important Notes

Please read before installing.

- Caution:** To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, fluorescent lighting fixtures, motor-operated or transformer-supplied appliances.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- When no "ground means" exists within the wallbox, then NEC® 2002 404-9 exception to (b) allows a dimmer without a ground connection, to be installed as a replacement. For this type of installation, cap or remove the green dimmer ground wire. A dimmer installed under this exception (NEC® 2002 404-9 exception to (b)) must be provided with a plastic, noncombustible, UL listed wallplate.
- Do not paint Dimmers or Accessory Dimmers.
- Maestro IR* Dimmers are NOT compatible with standard 3-way switches. Use only with the Accessory Dimmers.
- Do not use where total lamp wattage is less than 60 W or greater than 600 W (see Dimmer Capacity Chart for details).
- Dimmer will not work with dioded lamps (Sylvania Designer 16™ or Philips PAR-16™).
- Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).
- It is normal for Dimmer to feel warm to the touch during operation.
- Recommended wallbox depth is 2 1/2" (63.5 mm) minimum.
- Maximum wire length between the Dimmer and the Accessory Dimmer (MA-R) is 250 feet (76 m).
- Clean dimmer with a *soft damp cloth only*. Do not use any chemical cleaners.

Multigang Installations

When installing more than one control in the same wallbox, it may be necessary to remove all inner side sections prior to wiring (see below). Using pliers, bend side sections up and down until they break off. Repeat for each side section to be removed. Removal of Dimmer side sections reduces maximum load capacity. Refer to the Dimmer Capacity Chart below.

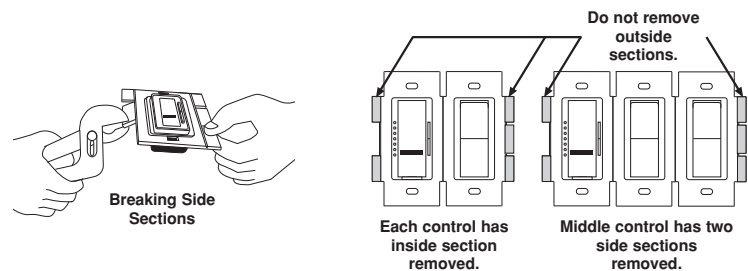

Dimmer Capacity Chart

Model	Load		
	No Sides Removed	One Side Removed	Two Sides Removed
MIR-600M	600 W Max	500 W Max	400 W Max

The capacity of the MA-R is not reduced when sides are removed.

Technical Assistance

If you have questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling.

U.S.A. and Canada (24 hrs/7days)
+1-800-523-9466

Fax +1-610-282-3090

Other countries 8am – 8pm ET
+1-610-282-3800

<http://www.lutron.com>

Limited Warranty

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you. This product is covered under one or more of the following U.S. patents: 4,835,343; 5,248,919; 5,399,940; 5,637,930; 5,798,581; DES 353,798 and corresponding foreign patents. U.S. and foreign patents pending. Lutron, Claro, and Maestro are registered trademarks and FASS, and Maestro IR are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.


LUTRON®

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.
Made and printed in the U.S.A. 12/04 P/N 030-854 Rev. B

Installation


1 Turning OFF power.

- Turn power OFF at circuit breaker (or remove fuse).



2 Removing wallplates and switches.


- Remove the wallplate and switch mounting screws.
- Carefully remove switch from wall (**do not remove wires**).

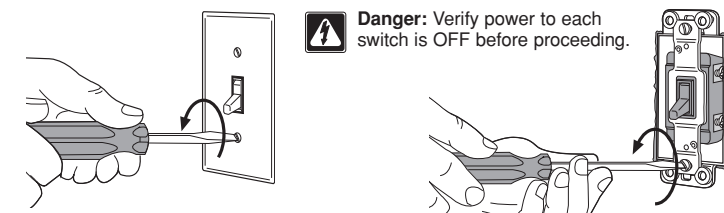

3 Tagging the wire on the "COMMON" terminal of the switches.

- Before removing wires from the switch you must identify the COMMON terminal.

3-Way Switch




The "COMMON" terminal is the different colored screw (not green) or the terminal marked common. Tag this wire on each switch to identify it in Step 6.

Ground (Bare Copper or Green Wire)
Tag the Common terminal wire
NOTE: This is a typical location of the Common terminal; your switch may be different.


4 Disconnecting switch wires.

- Carefully disconnect the switch wires.

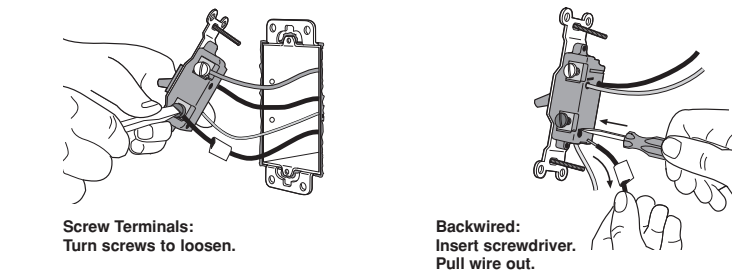

5 Removing wallplate.

- Dimmer and Accessory Dimmer have a pre-installed Lutron Claro® wallplate. Remove the wallplate before proceeding with installation. This will expose mounting holes in adapter, and prevent wallplate damage while installing.

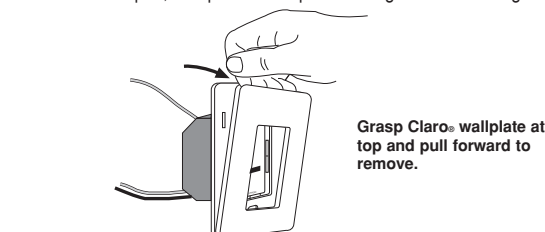

Important Wiring Information

When making wire connections, follow the recommended strip lengths and combinations for the supplied wire connector below. **Note:** Wire connectors provided are suitable for **copper wire only**. For aluminum wire, consult an electrician.

Recommended Strip Length:

Strip insulation 1/2" (13 mm) for 10, 12 or 14 AWG wire




Strip insulation 5/8" (16 mm) for 16 or 18 AWG wire



Use to join one or two 12 or 14 AWG supply wires with one 10, 12, 14, 16, or 18 AWG control wire.


Twist wire connector tight.
Be sure no bare wire is exposed.

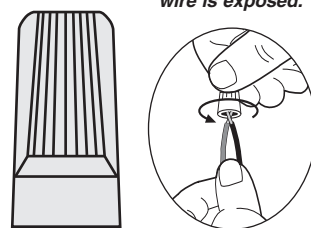

6 Wiring.


- For installations involving more than one control in a wallbox, refer to Multigang Installations before beginning.
- Make sure to wire both controls before mounting either to the wallbox.

3-Way Wiring

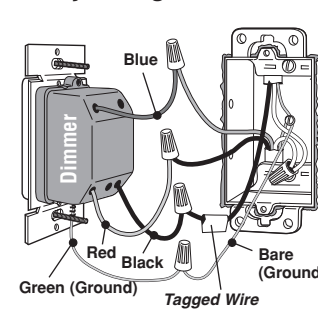

Wiring the Dimmer (MIR-600M):


- Connect the **green** Dimmer ground wire to the green or bare copper ground wire in the wallbox. Do not connect it to any other wire. (See Important Note 3.)
- Connect the **black** Dimmer wire to the tagged wire removed from the switch.
- Connect the **red** Dimmer wire to either of the remaining wires removed from the switch.
- Connect the **blue** Dimmer wire to the remaining wire removed from the switch (For later reference, note color of wire the blue wire was connected to for use below.)

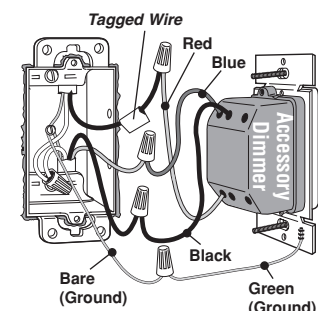

Wiring the Accessory Dimmer (MA-R):


- Connect the **green** Dimmer ground wire to the green or bare copper ground wire in the wallbox. Do not connect it to any other wire. (See Important Note 3.)
- Connect the **red** Accessory Dimmer wire to the tagged wire removed from the switch.
- Connect the **blue** Accessory Dimmer wire to the same color wire as the blue Dimmer wire noted above.
- Connect the **black** Accessory Dimmer wire to the remaining wire removed from the switch.

Reference Wiring Diagram

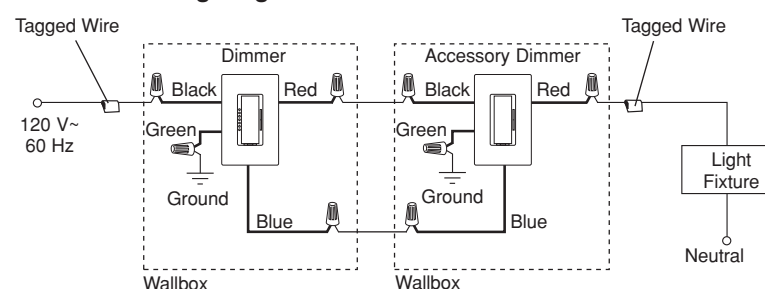


7 Mounting dimmer to wallbox.

- Form wires carefully into the wallbox, mount and align Dimmer (and Accessory Dimmers).
- Replace Claro® wallplate(s).

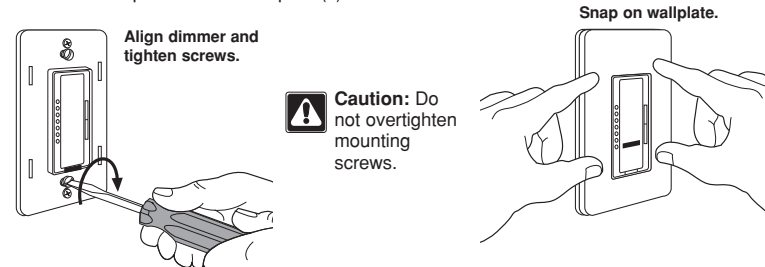

8 Turning ON the Front Accessible Service Switch (FASS™).

- Ensure service switch is to the right.

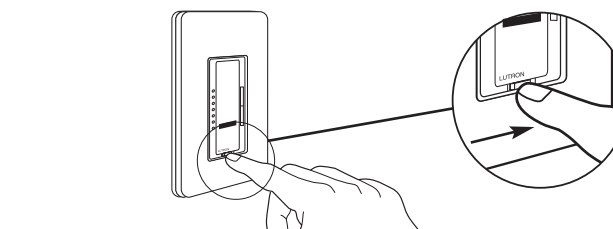


IMPORTANT NOTICE:

FASS™ - Front Accessible Service Switch - To replace bulb(s), power may be conveniently removed by sliding FASS™ switch to the left, on both the Dimmer and any Accessory Dimmers. For any procedure other than routine bulb replacement, power must be disconnected at the main electrical panel.

9 Turning ON power.


- Turn power ON at circuit breaker (or replace fuse).



Troubleshooting


Symptom	Possible Cause
Light does not turn ON or no LEDs turn ON.	<ul style="list-style-type: none"> Front Accessible Service Switch (FASS™) on Dimmer is switched to the left side. Light bulb(s) burned out. Breaker is OFF or tripped. Wiring error, call Lutron Technical Support Center at +1-800-523-9466.
Light turns ON and Dimmer works, but Accessory Dimmer does not work.	<ul style="list-style-type: none"> Reverse black and red Dimmer wires or blue wire not connected.
Tap switch does not work at brightest level.	<ul style="list-style-type: none"> Load is less than 60 Watts.
Light does not respond to infrared wireless transmitter.	<ul style="list-style-type: none"> Batteries installed incorrectly. Batteries are dead. Transmitter not aimed directly at dimmer. Transmitter outside operating range.

Dimmer Operation



Tapswitch

- Tap once to fade lights on or off. (Note: lights fade on to previous light level.)
- Tap twice quickly - lights adjust rapidly to full brightness.
- Press and hold to activate delayed fade to off. As tap button is held, LEDs will begin to flash. The first flashing LED represents a 10 second fade to off. Each additional flashing LED represents 10 seconds of delay before dimmer fades to off (up to 60 seconds).



Dimming Rocker

- Touch top to brighten.
- Touch bottom to dim.
- Tap top once to turn light on to the lowest level when dimmer is off.

Infrared Wireless Transmitter Operation


Point the transmitter at the *Maestro IR* Dimmer(s), then use the buttons as outlined below.

ON FULL:

Tap once to fade lights on to full brightness.

OFF:

- Press to switch lights off:
- Tap once: 3 sec fade out
- Press and hold: 10-60 second delayed fade to off

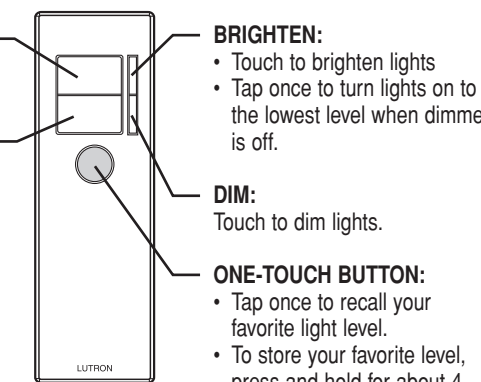

- BRIGHTEN:**
 - Touch to brighten lights
 - Tap once to turn lights on to the lowest level when dimmer is off.
- DIM:**
 - Touch to dim lights.
- ONE-TOUCH BUTTON:**
 - Tap once to recall your favorite light level.
 - To store your favorite level, press and hold for about 4 seconds until the dimmer LED begins to flash. ("off" is a valid preset level.)

Multiple Gang Application

If multiple *Maestro IR* Dimmers are installed in the same location they will perform as below:

- Pressing the ON FULL button will cause each dimmer to fade to full brightness, regardless of whether some are on and some are off.
- Pressing the OFF button will cause all dimmers to fade off.
- Pressing the BRIGHTEN or DIM buttons will change the light level on all units at the same rate until the button is released or the lights are at min or max level. If any units are off when the BRIGHTEN button is pressed they will turn on at the min brightness level.
- To save your favorite light level, adjust all the dimmers to the desired level then press and hold the ONE-TOUCH button for about 4 seconds until the dimmer LED begins to flash. Once your favorite light level is set, pressing the ONE-TOUCH button will cause each dimmer to return to your favorite light level.

- Easy-to-follow Instructions**
- Instrucciones Fáciles de Seguir**

030-854 b


- Easy-to-follow Instructions**
- Instrucciones Fáciles de Seguir**

Battery Replacement

The Infrared Wireless Transmitter uses 2 AAA batteries that are pre-installed. For best results use alkaline batteries. Do not use NiCad or NiMH batteries.

To replace batteries:

- Remove the battery cover (see diagram).
- Replace with 2 size AAA batteries as shown.
Note: Incorrect installation will cause batteries to drain.
- Replace the battery cover.

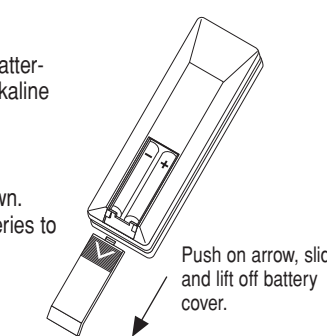

Juego de Instalación de 3 Vías

Atenuador Incandescente/Halógeno con Receptor Infrarrojo

MIR-600M (600 W) 120 V~ 60 Hz

Transmisor Infrarrojo Inalámbrico con Botón de un solo toque

MIR-ITFS

Atenuador Accesorio

MA-R (8,3 A Máximo) 120 V~ 60 Hz

Notas Importantes

Por favor lea antes de instalar.

- Precación:** Para evitar el sobrecalentamiento y daño posible a otros equipos, no use para controlar los receptáculos, guarniciones de iluminación fluorescente, herramientas operadas por motor o abastecidas por transformador.
- La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las reglamentaciones de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Cuando no existen "medios de puesta a tierra" dentrote la caja de empotrar, la excepción NEC: 2002 404-9 a (b) permite que un atenuador sin conexión a tierra sea instalado como reemplazo. Para este tipo de instalación, tape o quite el cable verde de tierra del atenuador. Un atenuador instalado bajo esta excepción (NEC: 2002 404-9 excepción a (b)) debe ser suministrado con una placa de pared plástica, no inflamable, listada en UL.
- No pinte los Atenuadores ni los Atenuadores Accesorios.
- Los Atenuadores Maestro Infrarrojo NO son compatibles con los interruptores estándar de 3 vías. Use solamente con los Atenuadores Accesorios.
- No use donde la potencia total de la lámpara es menor a 60 W o mayor a 600 W (vea el Diagrama de Capacidad del Atenuador para más detalles).
- El Atenuador no trabajará con lámparas de diodo (Sylvania Designer 16™ o Philips PAR-16™).
- Opere entre 32 °F (0 °C) y 104 °F (40 °C).
- Es normal que los Atenuadores se sientan calientes al tacto durante el funcionamiento.
- La profundidad de caja recomendada es de 63,5 mm (2 1/2") mínimo.
- El máximo largo del cable entre el Atenuador y el Atenuador Accesorio (MA-R) es de 76 m (250 pies).
- Limpie el atenuador con un paño suave húmedo solamente. No utilice productos químicos de limpieza.

Instalaciones con Varios Componentes

Cuando se instala más de un control en la misma caja de empotrar, puede ser necesario quitar todas las secciones interiores antes de cablear (ver más abajo). Utilizando pinzas, tuerza las secciones laterales hacia arriba y hacia abajo hasta que se quiebren. Repitan esto para cada sección lateral a quitar. La remoción de las secciones laterales del Atenuador reduce la capacidad de carga máxima. Consulte el Diagrama de Capacidad del Atenuador más abajo.

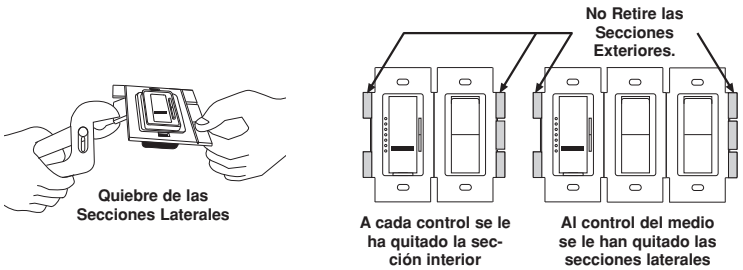


Diagrama de Capacidad del Atenuador

Modelo	Carga		
	Sin Laterales Extraídos	1 Lateral Extraído	2 Laterales Extraídos
MIR-600M	600 W Máx	500 W Máx	400 W Máx

La capacidad del MA-R no se reduce cuando se retiran los lados.

Asistencia Técnica

Si tiene preguntas acerca de la instalación u operación de este producto, llame al Centro de Apoyo Técnico de Lutron. Por favor, diga el modelo exacto cuando llame.

E.U.A. y Canadá (24 horas/7 días a la semana)
+1-800-523-9466

Fax +1-610-282-3090

Otros países 8 a.m. – 8 p.m. (Hora del Este)
+1-610-282-3800

http://www.lutron.com

Garantía Limitada

Lutron, a discreción propia, reparará o reemplazará las unidades con fallas en sus materiales o fabricación dentro del año posterior a la compra de las mismas. Para obtener el servicio de garantía, remita la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con servicio postal prepago. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, DE REMOCIÓN NI DE REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS PROVOCADOS POR USO INCORRECTO O ABUSO NI LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN CABLEADO O UNA INSTALACIÓN INCORRECTOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, ni las limitaciones en la duración de las garantías implícitas, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables en su caso.

Este producto se cubre debajo de uno o más de los siguientes patentes de E.U.A.: 4,835,343; 5,248,919; 5,399,940; 5,637,930; 5,798,581; DES 353,798 y correspondientes patentes extranjeras. Patentes de E.U.A. y extranjeras pendientes. Lutron, Claro, y Maestro son marcas registradas y FASS, y Maestro IR son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2004 Lutron Electronics Co., Inc.


LUTRON®

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299 E.U.A.
Hecho e impreso en los E.U.A. 12/04 P/N 030-854 Rev. B

Instalación

1 Apagado.

- Desconecte la alimentación en el cortacircuito (o quite el fusible).



2 Retirado de las placas de pared e interruptores.


- Retire la placa de pared y los tornillos de montaje del interruptor.
- Retire el interruptor de la pared con cuidado (no saque los cables).



3 Identificación del cable en el borne "COMÚN" de los interruptores.

- Antes de retirar los cables del interruptor, debe identificar el borne COMÚN.

Interruptor de 3 Posiciones:



Tierra (Cable de cobre sin aislamiento o cable verde)


Identifique el cable de terminal común

NOTA: Esta es una ubicación típica del borne Común; su interruptor podría ser diferente.

El borne "COMÚN" terminal es el tornillo de color diferente (no verde) o el borne marcado común. Marque este cable en cada interruptor a identificar en el Paso 6.


4 Desconexión de los cables del interruptor.

- Desconecte cuidadosamente los cables del interruptor.

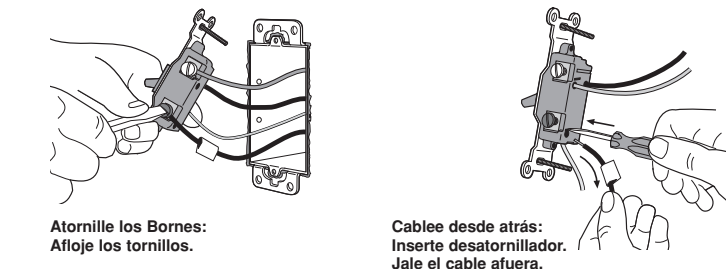

5 Remoción de la placa de pared.

- El Atenuador y el Atenuador Accesorio tienen una placa Lutron Claro® preinstalada. Retire la placa antes de proceder con la instalación. Esto expondrá los orificios de montaje en el adaptador, y prevendrá el daño en la placa durante la instalación.

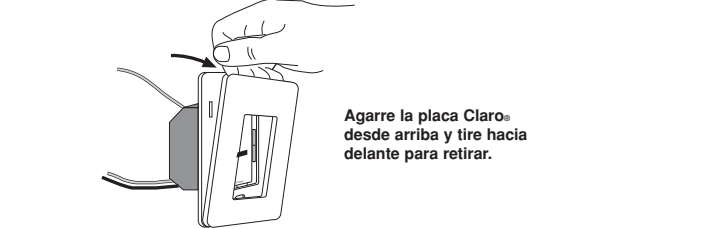

Información Importante de Cableado

Cuando se hagan las conexiones de cableados, siga las longitudes recomendadas para desnudar los cables y las combinaciones para los conectores de cable ya provistos de aquí debajo. **Nota:** Los conectores de cable ya provistos son para cable de **cobre solamente**. Para cable de aluminio, consulte a un electricista.

Longitud Recomendada del Pelado:

Pele el aislamiento 13 mm (1/2") para cables 10, 12 o 14 AWG




Pele el aislamiento 16 mm (5/8") para cables 16 o 18 AWG



Use para unir uno o dos cables de alimentación 12 o 14 AWG con uno de control de 10, 12, 14, 16 o 18 AWG.

Conector de cable trenzado ajustado.



Asegúrese de que ningún cable desnudo sea expuesto.

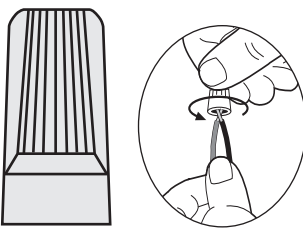

6 Cableado

- Consulte la sección Instalaciones con Varios Componentes cuando tenga más de un control en una caja de empotrar.
- Asegúrese de cablear ambos controles antes de montar cualquiera en la caja de empotrar.

Cableado de 3 Vías

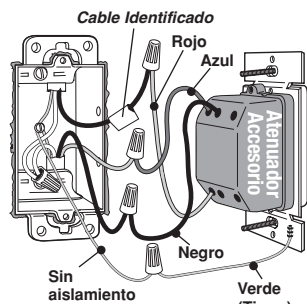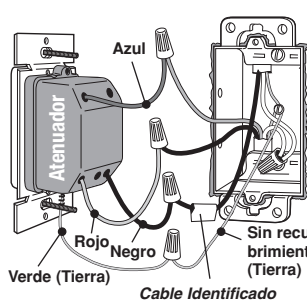


Cableado del Atenuador (MIR-600M):

- Conecte el cable de tierra verde del Atenuador al cable verde o al cable de tierra de cobre sin aislamiento de la caja de empotrar. No lo conecte a ningún otro cable. (Vea la Nota Importante 3.)
- Conecte el cable de color negro del Atenuador con el cable identificado que se retiró del interruptor.
- Conecte el cable de color rojo del Atenuador con cualquiera de los cables restantes que se retiraron del interruptor.
- Conecte el cable azul del Atenuador al cable restante retirado del interruptor (Para referencia futura, anote el color del cable al que conectó el azul para usar más abajo.)

Cableado del Atenuador Accesorio (MA-R):


- Conecte el cable de tierra verde del Atenuador al cable de tierra verde o al de cobre sin recubrimiento en la caja de empotrar. No lo conecte a ningún otro cable. (Vea la Nota Importante 3.)
- Conecte el cable de color rojo del Atenuador Accesorio con el cable identificado que se retiró del interruptor.
- Conecte el cable de color azul del Atenuador Accesorio con el cable del mismo color al que está conectado el cable azul del Atenuador que se mencionó anteriormente.
- Conecte el cable de color negro del Atenuador Accesorio con el cable restante que se retiró del interruptor.

Diagrama de Referencia de Cableado

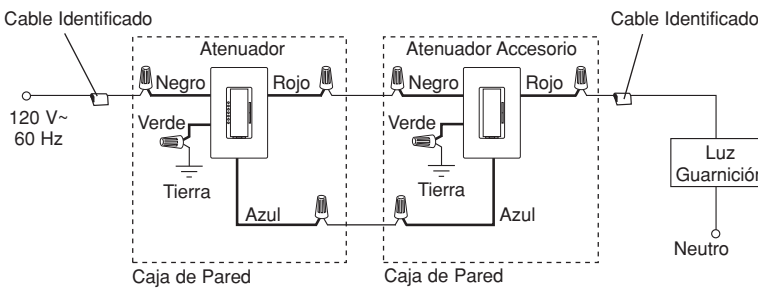


7 Montaje del atenuador en la caja de empotrar.

- Coloque los cables cuidadosamente en la caja de empotrar, monte y alinee el Atenuador (y los Atenuadores Accesorios).
- Reemplace la(s) placa(s) de pared Claro®.

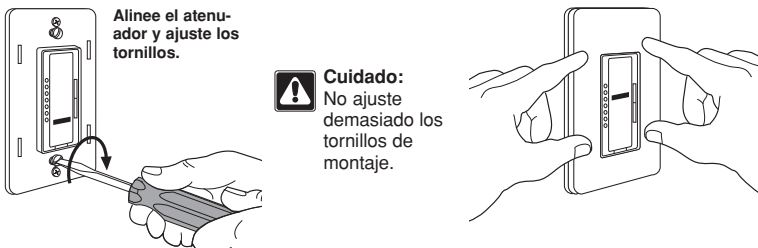

8 ENCENDIENDO el Interruptor de Servicio Accesible por el Frente (FASS™).

- Verifique que el interruptor de servicio está a la derecha.

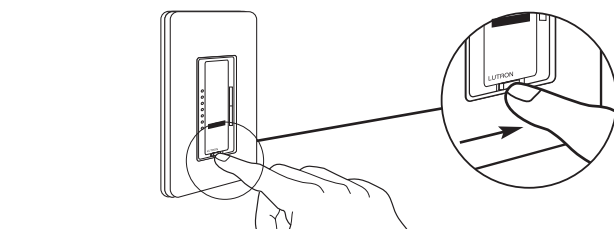


AVISO IMPORTANTE:

FASS™ – Apagador de Servicio de Frente Accesible – para reemplazar lámpara(s), la potencia puede ser convenientemente removida deslizando el apagador FASS™ hacia la izquierda en ambos, el Atenuador y los Atenuadores Accesorios.

Para cualquier otro procedimiento que no sea el reemplazo rutinario de los focos, la potencia se debe desconectar en el panel principal eléctrico.

9 Encendido.


- Encienda desde el cortacircuito (o reemplace el fusible).



Solución de problemas


Síntoma	Posible Causa
La luz no se enciende o no se encienden los LED.	<ul style="list-style-type: none"> Interruptor de Servicio de Frente Accesible (FASS™) en el Atenuador está desviado a la izquierda. El o los focos están quemados. El cortacircuito está APAGADO o se disparó. Error de cableado, llame al Centro de Soporte Técnico de Lutron, +1-800-523-9466.
Las luces se ENCIENDEN y el Atenuador funciona, pero el Atenuador Accesorio no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Cables negro y rojo invertidos del Atenuador o cable azul no conectados.
El interruptor no funciona en el nivel de intensidad más alto.	<ul style="list-style-type: none"> La carga es menor de 60 Watts.
La luz no responde al transmisor inalámbrico infrarrojo.	<ul style="list-style-type: none"> Las baterías están colocadas en forma incorrecta. Las baterías están agotadas. El transmisor no apunta directamente al atenuador. Transmisor fuera del rango de operación.

Uso del atenuador



Interruptor a presión

- Toque una vez para encender o apagar gradualmente las luces. (Nota: las luces se desvanecen hasta el nivel de luz anterior.)
- Toque dos veces rápidamente - las luces se ajustan rápidamente al tope de brillo.
- Presione y sostenga para activar la demora de desvanecimiento hasta apagar. Cuando el botón esté presionado, los LED comenzarán a parpadear. El primer LED que parpadea representa 10 segundos de desvanecer hasta apagar. Cada LED adicional que parpadee representará 10 segundos de demora antes de que el atenuador desvanezca hasta apagar (hasta 60 segundos).



Control Oscilante de Atenuación

- Toque arriba para hacer iluminar.
- Toque el botón para atenuar.
- Toque una vez para encender las luces en la intensidad mínima cuando el atenuador está apagado.

Operación del Transmisor Inalámbrico Infrarrojo

Apunte el transmisor hacia el(los) Atenuador(es) Maestro Infrarrojo, luego utilice los botones como se explica más abajo.


ENCENDIDO COMPLETO:

Golpee una vez para llevar gradualmente las luces a su máximo brillo.

APAGAR:

Presione para apagar las luces:

- Golpee una vez: 3 segundos de desvanecimiento
- Presione y sostenga: 10–60 segundos de retardo para desvanecer hasta apagar.

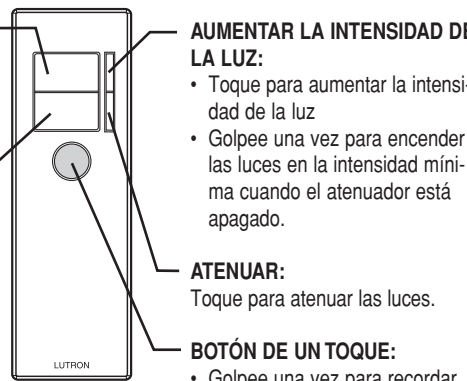

AUMENTAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ:

- Toque para aumentar la intensidad de la luz
- Golpee una vez para encender las luces en la intensidad mínima cuando el atenuador está apagado.

ATENUAR:

Toque para atenuar las luces.

BOTÓN DE UN TOQUE:

- Golpee una vez para recordar su nivel favorito de luz.
- Para almacenar su nivel favorito, presione y mantenga durante unos 4 segundos hasta que el LED del atenuador comience a parpadear. ("apagado" es un nivel predeterminado válido.)

Aplicación de Múltiples Dispositivos

Si se instalan Atenuadores múltiples Maestro IR en la misma ubicación se comportarán como se explica más abajo:

- La presión del botón de ENCENDIDO COMPLETO va a hacer que cada atenuador desvanezca hasta brillo total, independientemente de si algunos están encendidos y algunos apagados.
- Presionar el botón de APAGAR va a causar que todos los atenuadores desvanezcan hasta apagar.
- La presión en los botones de AUMENTAR LA INTENSIDAD DE LUZ o ATENUAR cambiará el nivel de luz en todas las unidades a la misma velocidad, hasta que el botón se suelte o las luces estén en el nivel mínimo o máximo. Si alguna unidad está apagada cuando el botón de AUMENTAR LA INTENSIDAD se presiona, se encenderán al nivel de brillo mínimo.
- Para guardar su nivel de luz favorito, ajuste todos los atenuadores al nivel deseado y luego presione y mantenga el botón de UN TOQUE durante unos 4 segundos hasta que el LED del atenuador comience a parpadear. Una vez que su nivel favorito de luz esté configurado, la presión en el botón de UN TOQUE hará que cada atenuador vuelva a su nivel de luz favorito.

Reemplazo de las Baterías

El Transmisor Infrarrojo Inalámbrico usa 2 pilas AAA que están preinstaladas. Para mejores resultados use pilas alcalinas. No use pilas de NiCad o NiMH.

Para cambiar las baterías:

- Quite la cubierta de la batería (vea el diagrama).
- Reemplace con 2 pilas AAA como se muestra. **Nota:** la instalación incorrecta provocará fugas en las baterías.
- Vuelva a colocar la cubierta.

